

**ACCESOS A EDIFICIO**  
 AP-1 A AP-11: Accesos a parcela.

**PLANTA BAJA:**  
 S-1: Acceso principal (fachada norte).  
 S-2: Acceso de Anexo a zona ajardinada posterior.


SE-1: Salida de emergencia a Plaza Universidad (fachada oeste).  
 SE-2 y SE-3: Salidas de emergencia desde edificio principal a zona ajardinada posterior.  
 SE-4: Salida de emergencia zona ajardinada posterior desde Anexo.

**PLANTA SOTANO:**  
 SE-5: Salida de emergencia desde Locales Técnicos.

HIDRANTES EN ARQUETA  
 PUNTO DE REUNION EXTERIOR




|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| DESCRIPCION  | ESCALA:   | S/E                 |
| <b>PLAN DE AUTOPROTECCIÓN</b><br><b>PLANO DE EMPLAZAMIENTO</b> | DISEÑADO  | EL PRADAS JULIO-10  |
|  | COMPROBADO  | EL MONTEJO JULIO-10 |
|  | APROBADO  | AL GOMEZ JULIO-10   |
| CLIENTE  | <br>UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA<br>EDIFICIO SIMÓN ABRIL - E.U. MAGISTERIO<br>CAMPUS UNIVERSITARIO ALBACETE<br>Plaza de la Universidad, nº3 - ALBACETE |                     |
| SUBSTITUYE A:  |   |                     |
| PLANO Nº   | 02  | REV. AUTOMA         |

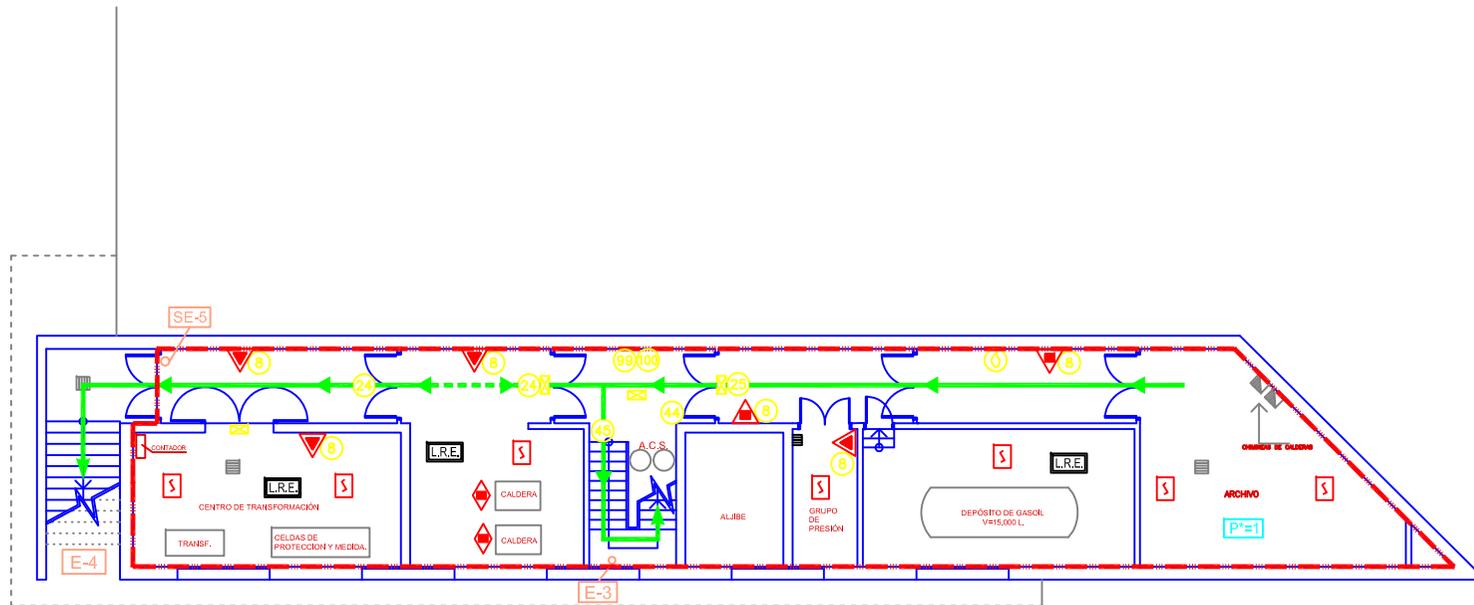


**LEYENDA**

- VIA DE EVACUACION PRINCIPAL
- VIA DE EVACUACION ALTERNATIVA
- SECTOR DE INCENDIO
- EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE EFICACIA 21A 113B
- EXTINTOR DE CO2 EFICACIA 89B
- SISTEMA FIJO DE EXTINCION POR POLVO POLIVALENTE
- DETECTOR DE HUMOS
- ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION
- PLANO DE "USTED ESTA AQUI"
- ESCALERA
- SALIDA DE EMERGENCIA
- POBLACION
- POBLACION ALTERNATIVA
- LOCAL RIESGO ESPECIAL

**SEÑALIZACION**

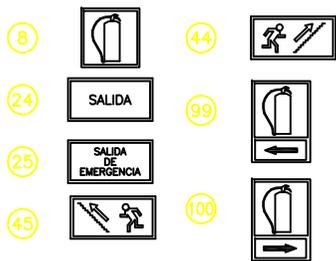

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | <b>PLAN DE AUTOPROTECCIÓN<br/>PLANTA SOTANO</b> | ESCALA: 1 / 150  |
|   | CLIENTE   | DIBUJADO B. PRADAS JULIO - 10<br>COMPROB. R. MORENO JULIO - 10<br>APROBADO A. GOMEZ JULIO - 10 |
| EDIFICIO SIMÓN ABRIL - E.U. MAGISTERIO<br>CAMPUS UNIVERSITARIO ALBACETE<br>Plaza de la Universidad, nº3. - ALBACETE |   | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR:  |
|   |   | PLANO Nº <b>03</b> REV. ACTUAL <b>0</b>  |

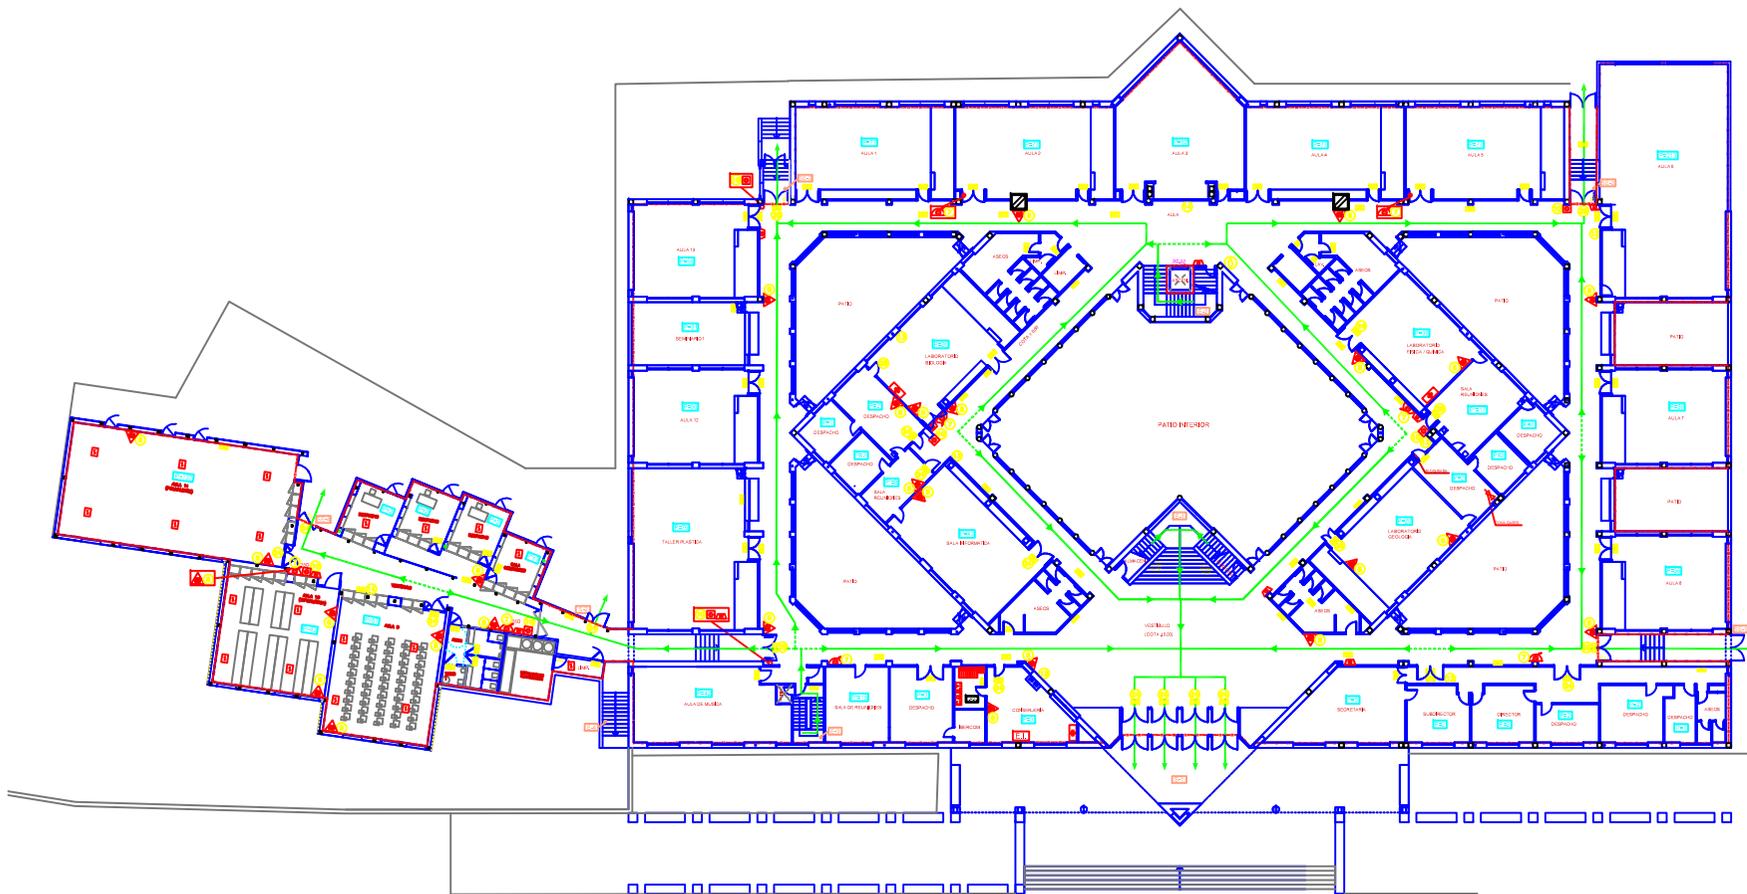


**LEYENDA**

- VÍA DE EVACUACIÓN PRINCIPAL
- VÍA DE EVACUACIÓN ALTERNATIVA
- SECTOR DE RIESGO
- EXTINTOR DE POLVO POR VALENTE EN CATEGORÍA 21A-110B
- EXTINTOR DE CO2 EN CATEGORÍA 90B
- BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DE 25mm Ø
- BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DE 45mm Ø
- PULSADOR DE ALARMA
- AYUDADOR DE ALARMA POR MEDIOS ACÚSTICOS
- PLANOS DE VISIÓN ESTÁTICA
- PULSADOR FONDO
- ASAMBLEAJE DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
- CUADRO GENERAL DE SALIDA TERRESTRE
- BOTELERÍA
- CENTRAL DE DETECTOR Y ALARMA
- JARDÍN CON GRUPO DE INTERVENCIÓN
- RESERVA AL PUEBLO
- BARRA ANTIPÁNICO
- ESCALERA
- SALIDA DE EMERGENCIA
- ACCESO A FUERTE
- PUEBLACIÓN
- PUEBLACIÓN ALTERNATIVA
- LOCAL RESERVA ESTIPENDIAL

**SEÑALIZACIÓN**

- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50

|    |   |   |
|----|---|---|
|    | <b>PLAN DE AUTOPROTECCIÓN</b><br><b>PLANTA BAJA</b> | ESCALA: 1:200<br>ELABORADO: [ ]<br>COMPROBADO: [ ]<br>APROBADO: [ ]<br>REVISADO: [ ]                                |
|    |   | EDIFICIO SIMÓN ABRIL - E.U. INGENIEROS<br>CAMPUS UNIVERSITARIO ALBACETE<br>Plaza de la Universidad, nº 3.- ALBACETE |
| 04 |   |   |

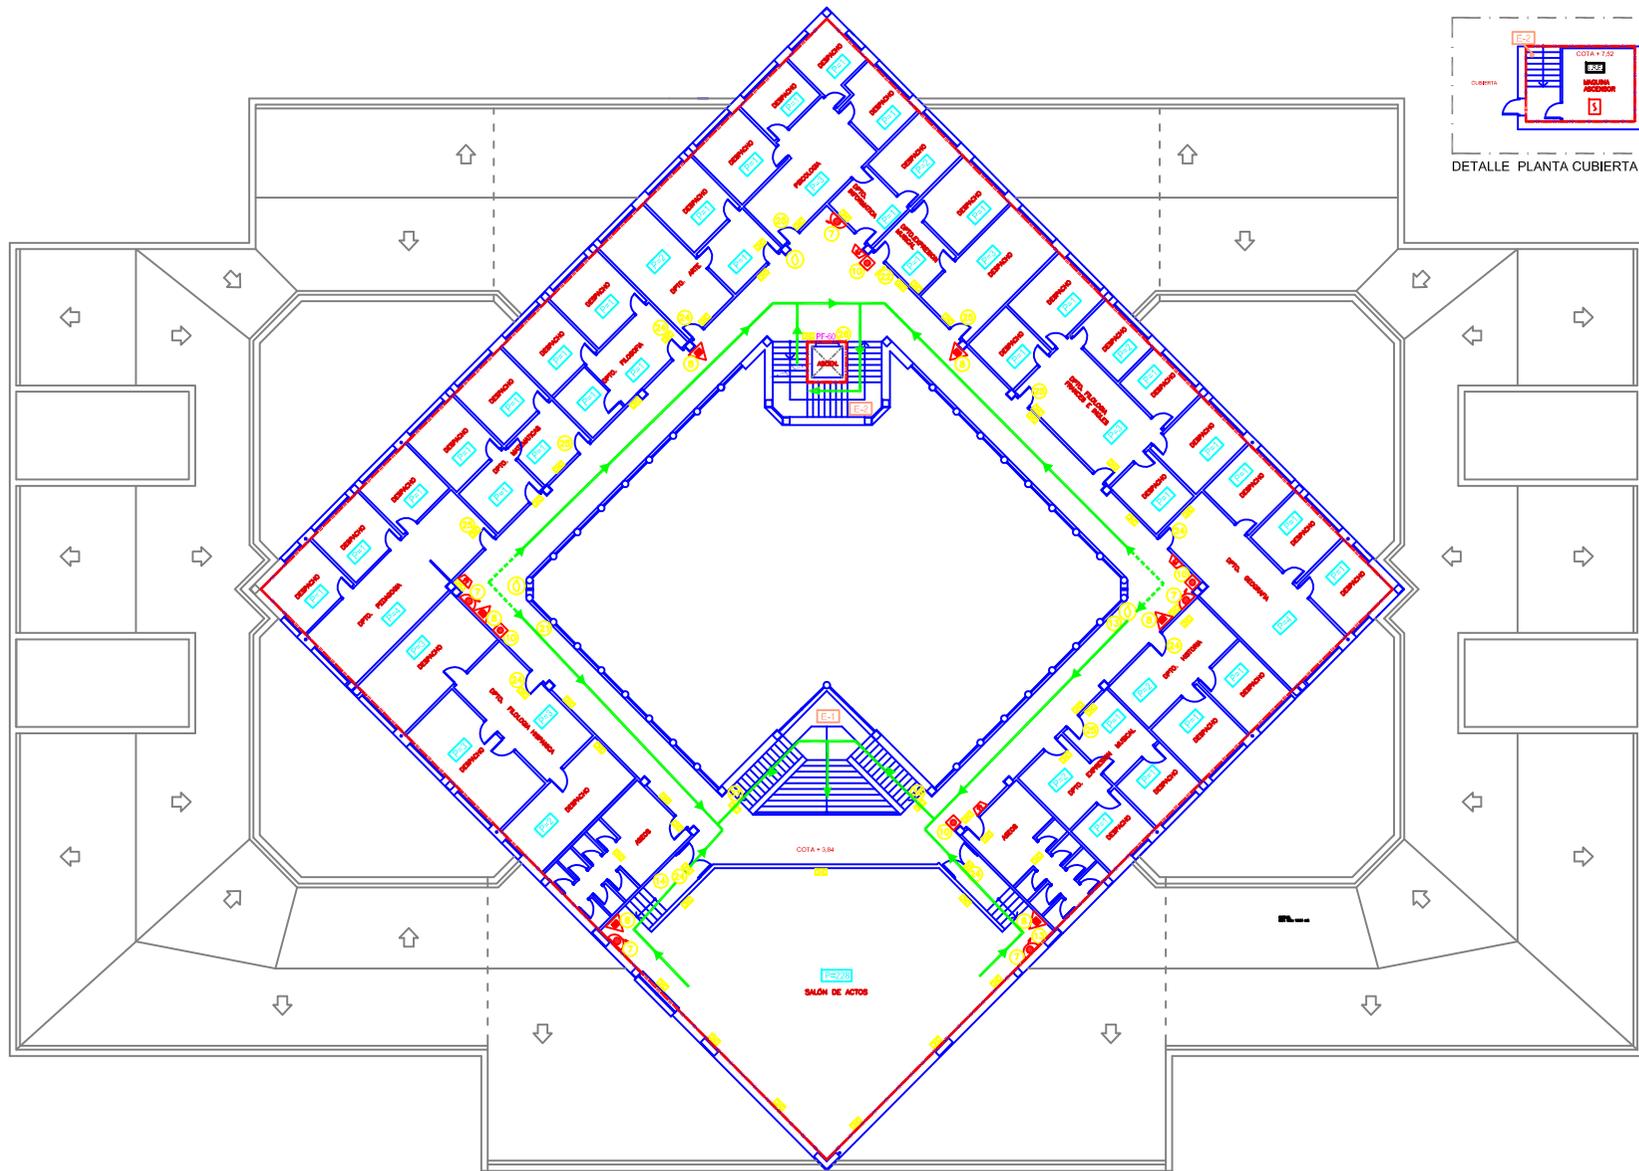

**LEYENDA**

- VIA DE EVACUACION PRINCIPAL
- VIA DE EVACUACION ALTERNATIVA
- SECTOR DE INENFEO
- EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE EFICAZIA 21x113B
- EXTINTOR DE CO2 EFICAZIA 60B
- BOCA DE RIEGNO EQUIPADA DE 40mm Ø
- DETECTOR DE HUMOS
- PULSADOR DE ALARMA
- AMBADOR DE ALARMA POR HEDIOS ACUSTICOS
- PLANO DE MUESTRO ESTADIST
- ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION
- RESISTENCIA AL FUEGO
- BARRA ANTI-PANICO
- L.R.L. LOCAL RESGO ESPECIAL
- ESCALERA
- SALIDA DE PLANTA
- POBLACION
- POBLACION ALTERNATIVA

**SEÑALIZACION**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | DESCRIPCION<br><b>PLAN DE AUTOPROTECCION<br/>PLANTA PRIMERA Y<br/>DETALLE DE CUBIERTA</b>   | ESCALAS: 1 / 200  |
|  | CLIENTE<br><br><b>UNIVERSIDAD DE CANTILLAN LA BRANCA</b><br>EDIFICIO SIMÓN ABRIL - E.U. MAGISTERIO<br>CAMPUS UNIVERSITARIO ALBACETE<br>Plaza de la Universidad, nº3. - ALBACETE | DIBUJADO: EL PRADAS JULIO-10<br>COMPROB: EL MONTEJO JULIO-10<br>APROBADO: AL GOMEZ JULIO-10<br>SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR:<br>PLANO Nº: <b>05</b> |